

**ФОРТА**

Сохрани комфорт с ФОРТА

Опросный лист для подбора канализационной насосной станции

Дата заполнения 12.09.2025

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Название компании			
Адрес			
Контактное лицо			
Тел./Факс		E-mail	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Название			
Адрес			

МАРКА И КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ

Марка насоса		Кол-во, шт		рабочий		на склад		в резерв	
--------------	--	------------	--	---------	--	----------	--	----------	--

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСОВ И КНС


Данные для подбора насоса	Расход, Q		м³/ч	Напор, H		м
Габаритные размеры КНС	Диаметр КНС, D		мм	Общая высота КНС, H		м
Установка над проезжей частью	Да	☐	Нет	☐		

ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД

Количество подводящих трубопроводов		шт
Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, Da		мм
Глубина залегания подводящего трубопровода, A		мм
Материал подводящего трубопровода		
Направление подводящего трубопровода		часов


Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС:

☐ Фланец	☐ Раструб	☐ Гильза
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

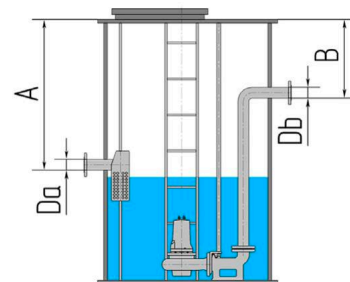Направление патрубка
трубопровода, часов

НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД

Количество напорных трубопроводов		шт
Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, Db		мм
Глубина залегания напорного трубопровода, B		мм
Направление напорного трубопровода		часов





ФОРТА

Сохрани комфорт с ФОРТА

КОМПЛЕКТАЦИЯ КНС

Оборудование механической очистки

- ☐ Сороулавливающая корзина
☐ Отбойник
☐ Дробилка для измельчения отходов

Люк

- ☐ Алюминий ☐ Круглый
☐ Стеклопластик ☐ Многоугольный

Лестинца

- ☐ Нержавеющая сталь ☐ Стеклопластик

Площадка обслуживания

- ☐ Нержавеющая сталь ☐ Стеклопластик

Тип направляющих насоса

- ☐ Трубные ☐ Тросовые ☐ Без направляющих

Количество задвижек

шт

Направление ввода кабелей КНС

часов

Теплоизоляция

- ☐ Да ☐ Нет

Глубина теплоизоляции мм

Греющий кабель

- ☐ Да ☐ Нет

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение шкафа

- ☐ Внутренний ☐ Уличный

Ввод электропитания

- ☐ Один ☐ Двойной с АВР

Система регулирования

- ☐ Стандартная ☐ С плавным пуском
☐ Частотный преобразователь

Модуль передачи данных в систему диспетчеризации

- ☐ Нет ☐ CIM 150 Profibus-DR
☐ CIM 200 Modbus RTU/COM1 ☐ CIM 250 GSM/GPRS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

* Пожалуйста, отправьте опросный лист в Технический отдел компании ООО «Билд Инжиниринг»
email: pto@buildeng.ru , тел. +7 (499) 213-00-69

Отказ заказчика заполнить опросный лист означает его согласие со всеми техническими характеристиками, определяемыми условным обозначением, указанным в заявке в соответствии с каталогом компании ООО «Билд Инжиниринг», и отсутствие дополнительных требований, предъявляемых к изделию!